

Instructions for installation and operation

english

Instrucciones de montaje y de uso


español

Instructions de montage et de service

français

Manual de instalação e de instruções

português

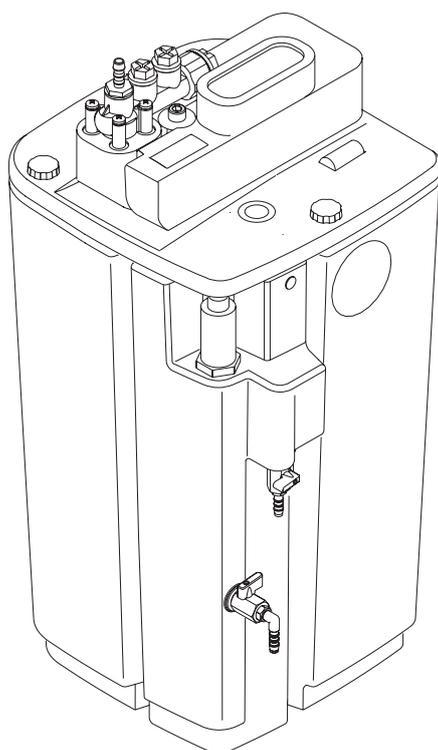

QWIK-PURE® 200

QWIK-PURE® 350

Dear Customer,

Thank you for deciding in favour of the Oil Water Separator QWIK-PURE®. Please read the present instructions carefully before installing your QWIK-PURE® unit and putting it into service. The perfect functioning of the Oil Water Separator QWIK-PURE® - and thus reliable condensate treatment - can only be guaranteed if the recommendations and conditions stated here are adhered to.

¡Estimado cliente!

Les agradecemos que se hayan a favor del separador de aceite/agua QWIK-PURE®. Sírvase leer las presentes instrucciones antes del montaje y la puesta en marcha del QWIK-PURE®. Exclusivamente en caso de una observancia concienzuda de las prescripciones y advertencias existentes, está garantizado el funcionamiento perfecto del QWIK-PURE® y, de esta manera, un tratamiento del condensado fiable.

Cher client,

Vous venez d'acquérir un séparateur huile-eau QWIK-PURE® et nous vous en félicitons. Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service de l'QWIK-PURE® et de suivre nos conseils. Car, seul le respect scrupuleux des prescriptions et consignes données peut garantir le parfait fonctionnement de l'QWIK-PURE® et une séparation huile-eau fiable des condensats.

Exmo cliente,

Agradecemos que se decidiu pelo aparelho para separar óleo de água QWIK-PURE®. Faça o favor de ler com atenções instruções antes de montar e pôr o QWIK-PURE® a funcionar. Só a cumprir as regras e conselhos dados garantem um funcionamento correcto do QWIK-PURE® para o polishing de condensado.

Contents • Índice

Important rules	Indicaciones importantes4
Technical data	Datos técnicos8
Function	Funcionamiento12
Installation	Instalación	
Proper-Improper	Indicaciones14
Area of installation	Área de instalación16
Inlet	Alimentación16
Water outlet	Salida18
Putting into operation	Puesta en marcha20
Operation	Servicio20
Maintenance	Mantenimiento	
Waste water test	Calidad del agua residual, control22
Checking of level indicator	Control del indicador de nivel22
Replacement filter sets	Set de filtros de recambio24
Filter replacement	Cambio de filtro24
Cleaning of dirt collector	Limpieza del colector de suciedad26
General cleaning of QWIK-PURE®	Limpieza a fondo del QWIK-PURE®26
.....28
Components	Componentes32
Accessories	Accesorios	

Sommaire • Índice

Consignes importantes	Indicações importantes	4
Caractéristiques techniques	Dados técnicos	8
Fonctionnement	Descrição de funcionamento	12
Installation	Instalação	
Consignes	Indicações	14
Zone d'installation	Área de instalação	16
Conduite d'ameneé	Entrada	16
Écoulement	Saída	18
Mise en service	Tomada em funcionamento	20
Utilisation	Operação	20
Entretien	Manutenção	
Contrôle hebdomadaire de l'eau	Qualidade da água de descarga, controlo	22
Contrôle de l'avertisseur de niveau	Indicador de nível, controlo	22
Kit de filtres	Jogo de filtros sobressalentes	24
Remplacement du filtre	Substituição do filtro	24
Nettoyer le collecteur d'impuretés	Limpar o recipiente de recolha de sujidades	26
Nettoyage complet de l'QWIK-PURE®	QWIK-PURE® – limpeza básica	26
.....	28
Nomenclature des pièces	Componentes	32
Accessoires	Acessórios	



Please check if your QWIK-PURE® type corresponds to these instructions.

Application:

The QWIK-PURE® unit is designed for the treatment of compressor condensates in compliance with legal requirements.

- Media / ambient temperature: +41...+140 °F
- QWIK-PURE® only suitable for stationary application
- QWIK-PURE® is not suitable for use in hazardous areas

Safety rules:

- It is absolutely essential to observe the present Instructions for Installation and Operation.



Caution!

Oil-contaminated condensate!

Oil-contaminated condensate contains substances that are hazardous both to health and the environment. These substances may cause irritation or damage to the skin, eyes and mucous linings. Oil-contaminated condensate must not be allowed to get into the sewer system, water bodies or the soil. Contaminated objects have to be cleaned or disposed of according to the legal regulations.

The wastewater destined for indirect discharge must not exceed a hydrocarbon concentration of 20 ppm.

Please note that the national legal limit values for indirect discharge may vary regionally.



Danger!

Compressed air!

Contact with quickly or suddenly escaping compressed air or with bursting plant components carries a risk of serious injury or death.

Only use pressure-resistant installation material!

Ensure that condensate cannot squirt or splash onto persons or objects.

- **Non-observance can result in injuries or damage to devices! For the installation, the national regulations and safety instructions in force also need to be observed!**
- **Only transport the QWIK-PURE® unit when it is empty!**
- **Do not install the QWIK-PURE® outdoors!**
- **Protect the QWIK-PURE® against direct exposure to sunlight!**
- **In the case of installation in a room where there is a danger of frost, a heating system has to be employed**

(optional)!

- Take measures to ensure that **oil or untreated condensate** cannot enter the sewer system in the event of damage!
- Do not fill any **foreign liquid** or substances into the pre-separation tank / QWIK-PURE® since this may impair the filter function!
- **Only use original replacement filter sets!**

In the event of significant differences compared with the specifications of the general technical approval, e.g. the employment of non-original filters, the approval no longer covers the usability of the QWIK-PURE® product. In such cases, individual approval of the responsible local authority will be required.

Moreover, there will be no entitlement to the remedy of defects within a 2-year period!

The operator's duty of care includes the following:

Installation, siting, maintenance, repair or cleaning:

These tasks have to be carried out by a specialist firm, as required by law, unless the operator himself possesses the necessary qualifications and entitlements.

It should further be realised that the statutory limits for indirect clean-water discharge into the sewer system may be subject to regional variations.



Caution!

Oil-contaminated condensate!

Oil-contaminated condensate contains substances that are hazardous both to health and the environment. These substances may cause irritation or damage to the skin, eyes and mucous linings. Oil-contaminated condensate must not be allowed to get into the sewer system, water bodies or the soil. Contaminated objects have to be cleaned or disposed of according to the legal regulations.

This work has to be documented in the operating manual. The operating manual and maintenance reports must be filed and presented to the responsible local authority if requested.

Supervision:

The operator must ensure through constant monitoring that the QWIK-PURE® oil-water separator is in a leaktight condition and functioning correctly.

- Check the oil-water separator for leaks regularly!
- Check the outflowing clean water every week using the reference test kit!
- Always keep a spare filter set!



Transport

Move the QWIK-PURE® only when empty and with suitable means of transportation.



Por favor, cerciórese de que este es el manual correcto para su modelo QWIK-PURE®.

Aplicación:

El QWIK-PURE® se utiliza para el tratamiento conforme a la ley de condensados de compresores.

- Temperatura del medio / del ambiente: +41...+140 °F
- El QWIK-PURE® sólo es adecuado para uso estacionario.
- El QWIK-PURE® E no está diseñado para su uso en zonas con peligro de explosión.

Indicaciones de seguridad:

- Deberán seguirse obligatoriamente las indicaciones de este manual de instalación y servicio.



¡Cuidado!

¡Condensado contaminado de aceite!

El condensado contaminado de aceite contiene sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente que pueden irritar y dañar la piel, los ojos y las mucosas. El condensado con aceite no debe llegar a la canalización, a medios acuáticos ni a la tierra. Los objetos contaminados deberán limpiarse y eliminarse atendiendo a las normativas legales vigentes.

El agua residual destinada a eliminación indirecta no deberá sobrepasar un contenido de hidrocarburos de 20 mg/l.

Tenga en cuenta que los límites legales nacionales para la evacuación indirecta de aguas residuales pueden variar de una región a otra.



¡Peligro!

¡Aire comprimido!

Un golpe de aire comprimido que escapa repentinamente o por componentes de la máquina que salgan disparados por su efecto supone peligro de heridas graves o muerte.

¡Utilice para la instalación solamente materiales resistentes a la presión!

Evite que el condensado entre en contacto con personas y objetos.

- La no observación de estas indicaciones puede dar lugar a heridas en personas o a daños en los aparatos. Además, en el momento de la instalación se deberán respetar las normativas nacionales y las normas de seguridad.
- ¡Transportar el QWIK-PURE® sólo en vacío!
- ¡No instalar el QWIK-PURE® en el exterior!
- ¡Proteger el QWIK-PURE® de la radiación solar directa!

- Si se va a instalar el aparato en un recinto interior con peligro de congelación, existe la opción de un sistema de calefacción.
- Asegúrese de que, en caso de avería, no podrá llegar a la canalización **aceite ni condensado contaminado**.

- **No introducir líquidos extraños** en el depósito de pre-separación / QWIK-PURE®, ya que esto podría perjudicar la filtración.

- **¡Usar solamente filtros de recambio originales !**

Si se producen desviaciones importantes de las especificaciones de la certificación técnica general, como por ejemplo el uso de filtros de otras marcas, dicha certificación perderá su validez para el uso del producto QWIK-PURE®. En tales casos se hará necesaria una certificación adicional de la autoridad local competente.

¡Igualmente, perderá vigencia la garantía de dos años que le da derecho a reparación de averías!

Las obligaciones del usuario con respecto al cuidado incluyen:

Instalación y puesta en marcha, mantenimiento, reparación y limpieza:

Estas tareas deberán dejarse en manos de una empresa especializada si el usuario no posee la cualificación ni las autorizaciones correspondientes.



¡Peligro!

¡Condensado contaminado de aceite!

El condensado contaminado de aceite contiene sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente que pueden irritar y dañar la piel, los ojos y las mucosas. El condensado con aceite no debe llegar a la canalización, a medios acuáticos ni a la tierra. Los objetos contaminados deberán limpiarse y eliminarse atendiendo a las normativas legales vigentes. Estos trabajos deberán quedar documentados en el manual de servicio, y los informes de mantenimiento deberán conservarse y ponerse a disposición de las autoridades locales competentes si éstas lo exigen.

Estos trabajos deberán quedar documentados en el manual de servicio, y los informes de mantenimiento deberán conservarse y ponerse a disposición de las autoridades locales competentes si éstas lo exigen.

Vigilancia:

El usuario está obligado a vigilar en todo momento la estanqueidad y el buen funcionamiento del aparato.

- Comprobar con regularidad la estanqueidad del QWIK-PURE®.
- Controlar semanalmente el agua limpiada por el aparato usando una referencia de turbidez.
- ¡Tenga siempre en almacén sets de filtros !



Transporte

El QWIK-PURE® sólo podrá transportarse vacío y con los medios adecuados.



Veillez vérifier si ces instructions sont également valables pour le modèle QWIK-PURE®.

Utilisation:

L'QWIK-PURE® permet un traitement conforme à la loi de condensats de compresseurs.

- Température ambiante : +41...+140 °F
- QWIK-PURE® n'est approprié que dans le cas d'une utilisation stationnaire.
- Les QWIK-PURE® ne convient pas pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles

Consigne de sécurité :

Veillez impérativement respecter les instructions relatives à l'installation et à l'utilisation !



Attention ! Condensat huileux !

Le condensat huileux comprend des éléments dangereux pour la santé et l'environnement. Ceux-ci peuvent irriter et attaquer la peau, les yeux et les muqueuses. Le condensat huileux ne doit parvenir ni dans les canalisations, ni dans les points d'eau, ni dans la terre. Les objets contaminés doivent être nettoyés et éliminés selon les dispositions prévues par la loi.

Le rejet indirect de certaines eaux usées ne doit pas dépasser une concentration en hydrocarbures de 20 mg/l.

Cependant, il faut être vigilant car les valeurs limites légales en vigueur au plan national peuvent être différentes de celles en vigueur au plan régional.



Danger ! Air comprimé !

Risque de blessures graves voire danger de mort en cas de contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou soudainement ou en cas d'explosion de certaines pièces de l'appareil.

N'utilisez que des composants antidéflagrants !

Evitez que des personnes ou des objets ne soient touchés par le condensat.

- **Le non-respect de ces consignes peut conduire à des blessures ou endommager l'appareil ! Veillez respecter également, lors de l'installation, les dispositions et les consignes de sécurité prévues par la loi et en vigueur au niveau national.**
- **QWIK-PURE® ne peut être transporté qu'à vide !**
- **QWIK-PURE® ne doit pas être installé à l'extérieur !**
- **QWIK-PURE® doit être protégé de toute exposition au soleil !**

- **En cas d'installation dans une pièce qui ne serait pas à l'abri du gel, il faut utiliser un système hors-gel (option)!**
- En cas de dysfonctionnement, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun rejet d'huile ni de condensat non purifié dans les canalisations !

• Il ne doit y avoir **aucun liquide étranger** dans le réservoir de préséparation / remplir QWIK-PURE®, car cela pourrait altérer la fonction du filtre !

• Il ne faut utiliser que des kits de filtres originaux !

En cas de divergences essentielles, comme par exemple l'utilisation de filtres étrangers, l'autorisation générale accordée par l'Administration de surveillance pour l'exploitation du produit/QWIK-PURE® ne serait plus valable. Un accord des autorités compétentes est donc nécessaire pour chaque cas particulier.

Toute demande de recours en garantie dans la période des 2 ans serait également rejetée en pareil cas !

Devoirs de l'exploitant, il faut impérativement respecter les instructions pour :

le montage, l'installation, l'entretien, la réparation ou le nettoyage :

Dans le cas où l'exploitant ne remplirait pas lui-même les conditions, il faut mandater une entreprise spécialisée pour accomplir toutes ces tâches.

Il est à noter que les valeurs limites légales pour les rejets indirects peuvent diverger d'une région à l'autre.



Danger ! Condensat huileux !

Le condensat huileux comprend des éléments dangereux pour la santé et l'environnement. Ceux-ci peuvent irriter et attaquer la peau, les yeux et les muqueuses. Le condensat huileux ne doit parvenir ni dans les canalisations, ni dans les points d'eau, ni dans la terre. Les objets contaminés doivent être nettoyés et éliminés selon les dispositions prévues par la loi.

Ces travaux doivent être documentés dans le manuel d'exploitation. Le manuel d'exploitation ainsi que les rapports de maintenance doivent être conservés et présentés aux autorités locales compétentes sur demande.

Surveillance

L'exploitant doit surveiller de façon constante l'étanchéité et le bon fonctionnement de l'appareil.

- Surveillance régulière de l'étanchéité d'QWIK-PURE® !
- Contrôle hebdomadaire de l'écoulement des eaux pures grâce à la turbidité référentielle !
- Approvisionnement avec un kit de filtres !



Transport

Les QWIK-PURE® ne doit être déplacé qu'à vide et à l'aide de moyens de transport appropriés.



Queira verificar, se estas instruções de serviços correspondem ao tipo de QWIK-PURE® em questão.

Aplicação:

O QWIK-PURE® serve ao processamento legalmente adequado de condensações de compressores.

- Temperatura ambiente / e dos meios: +41...+140 °F
- QWIK-PURE® é adequado apenas ao uso estacionário
- QWIK-PURE® não é apropriado para utilização em áreas com perigo de explosão

Indicações de segurança:

- É imprescindível observar as instruções de instalação e operação!



Cuidado !

Condensação contém óleo !

Condensação com óleo contém substâncias nocivas à saúde e danosas ao meio ambiente, estas substâncias podem agredir a pele, os olhos, e as mucosas. Condensação que contém óleo não deve chegar à canalização, às águas, ou ao solo. Objectos contaminados devem ser limpos, ou ainda, eliminados dentro das respectivas disposições legais específicas.

A água de descarga, destinada à introdução indirecta, não deve ultrapassar uma concentração de 20 mg/l de hidrocarbonetos.

Queira ter em consideração, que os valores limite legais para introdução indirecta podem variar em termos regionais.



Perigo !

Ar comprimido !

O contacto com o escape rápido ou súbito de ar comprimido, ou ainda, com partes da instalação que explodem, pode provocar ferimentos graves e mesmo morte.

Somente utilizar material de instalação que resiste a pressão!

Evite que pessoas ou objectos possam ser atingidos pela condensação.

- A inobservância desta disposição pode provocar ferimentos, ou ainda, danificações no aparelho! Com referência à instalação, devem igualmente ser observadas as disposições e normas de segurança nacionais!
- QWIK-PURE® somente deve ser transportado quando vazio!
- QWIK-PURE® não deve ser disposto em áreas externas!
- QWIK-PURE® deve ser protegido contra incidência directa de raios solares!

- Em caso de instalação em áreas internas expostas a temperaturas negativas (risco de congelação), deve ser utilizada uma calefação (opcional)!
- Certificar-se de que, em caso de danificação, o óleo ou a condensação suja possa chegar à canalização!
- Não verter líquidos estranhos no recipiente prévio colector/QWIK-PURE®, visto que isso pode levar a uma redução da função do filtro!
- Sempre utilizar apenas jogos de filtro sobressalentes originais!

Em casos de desvio considerável da admissão geral da Direcção de Obras, p.ex. através da utilização de filtros estranhos, a utilização do produto de construção /QWIK-PURE® não está mais incluída na dita admissão. Nestes casos é necessária uma admissão individual emitida pela respectiva autoridade competente local.

Também não há direito a eliminação de vício do produto num prazo de 02 anos!

Conforme disposição obrigações do usuário observar o seguinte:

Montagem, instalação, conservação, reparação, ou limpeza:

Encarregue uma empresa especializada com a execução destas tarefas, caso o próprio usuário não disponha das respectivas condições.



Perigo !

Condensação contém óleo !

Condensação com óleo contém substâncias nocivas à saúde e danosas ao meio ambiente, estas substâncias podem agredir a pele, os olhos, e as mucosas. Condensação que contém óleo não deve chegar à canalização, às águas, ou ao solo. Objectos contaminados devem ser limpos, ou ainda, eliminados dentro das respectivas disposições legais específicas.

Estes trabalhos devem ser documentados no manual operacional. Manual operacional e relatórios de manutenção devem ser guardados e apresentados a pedido das autoridades locais competentes.

Monitoração:

O usuário deve monitorar de modo constante a estanqueidade e a capacidade de funcionamento.

- QWIK-PURE® deve ser verificado regularmente quanto à estanqueidade!
- Controlar semanalmente a água pura que escoar, verificando turvação de referência!
- Estoque de um jogo de filtros!



Transporte

QWIK-PURE® só deverá ser transportado em estado vazio com utilização de meios de transporte apropriados.

Technical data • Datos técnicos
Caracteristiques techniques • Dados técnicos

QWIK-PURE®	200	350
Container capacity Volumen del depósito Capacité du réservoir Volume do recipiente	30.5 gal	60.3 gal
Filling volume Capacidad Volume de remplissage Volume de enchimento	19.2 gal	36.2 gal
Condensate feed (hose) Alimentación de condensado (manguera) Entrée du condensat (flexible) Entrada da condensação (mangueira)	3 x 1/2" (di = 13 mm) 1 x 1" (di = 25 mm)	
Water outlet (hose) Salida de agua (manguera) Sortie d'eau (flexible) Saída da água (mangueira)	1" (di=25 mm)	
Service valve (hose) Válvula de servicio (manguera) Service-ventiel (slang) Válvula de serviço (mangueira)	1/4" (di=13 mm)	
Weight empty Peso en vacío Poids à vide Peso vazio	70.5 lb	92.6 lb
Min./max. temperature Temperatura mín./máx. Température min/max Temperatura mín./máx.	+ 41 ... +140 °F	
Max. operating pressure at inlet Presión de servicio máx. entrada Pression de service max. à l'entrée Pressão máx. de serviço na entrada	232 psig *)	
Prefilter Prefiltro Préfiltre Filtro de entrada	4.9 gal	9.8 gal
Main filter / cartridge volume Filtro principal / volumen del cartucho Filtre principal / cartouche volume Filtro principal / cartucho, volume	5.4 gal	10.6 gal
Main filter / cartridge wet weight approx. Filtro principal / peso del cartucho mojado aprox. Filtre principal/cartouche poids humide env. Filtro principal / cartucho, peso molhado ca. de	35.2 lb	79.1 lb

*) A high-pressure relief chamber should be used in the case of higher pressures (accessories, page 28).
 Para presiones superiores, usar cámara de relajación de alta presión (ver accesorios, página 28).
 En cas de pression plus élevée, utiliser une chambre de détente haute pression (accessoires, page 28)
 Para pressão mais alta, utilizar câmara de descarga de alta pressão (Acessórios, página 28).

**Technical data • Datos técnicos
Caracteristiques techniques • Dados técnicos**



Compressor Performance*

(SCFM)

QWIK-PURE®	Climate zone	Piston Compressor		Rotary Screw Compressor		
		Mineral Oils	Synthetic Oils	Mineral Oils	PAO/Diester Oils	Polyglycol Oils
200	1 (COLD/MILD)	585	450	900	585	450
	2(MEDIUM/MODERATE)	527	405	810	527	405
	3 (HOT/TROPICAL)	410	315	630	410	315
350	1 (COLD/MILD)	1125	585	1575	945	788
	2(MEDIUM/MODERATE)	1013	772	1418	851	709
	3 (HOT/TROPICAL)	788	410	1103	662	552


Climate zone	Yearly Average	Filter cartridge life cycle **	
1 (COLD/MILD)	66% RH 45°F	1 shift	10-14 months
2(MEDIUM/MODERATE)	67% RH 55°F	2 shift	8-12 months
3 (HOT/TROPICAL)	72% RH 75°F	3 shift	5-9 months

* The compressor performance should be based upon the total scfm flow of all compressors that are piped into the QWIK-PURE® unit.

** Ranges are approximated.

Technical data

The application, your regional location, climate zone, oil type and oil additives, compressor type, condensate volume changes sizing of an oil water separator, and the lifetime of the oil water separator cartridge. The sizing correction factors and lifetime of the cartridge are approximate values only. Please consult your KAESER COMPRESSORS representative for your KAESER COMPRESSORS certified distributor for details and sizing assistance.

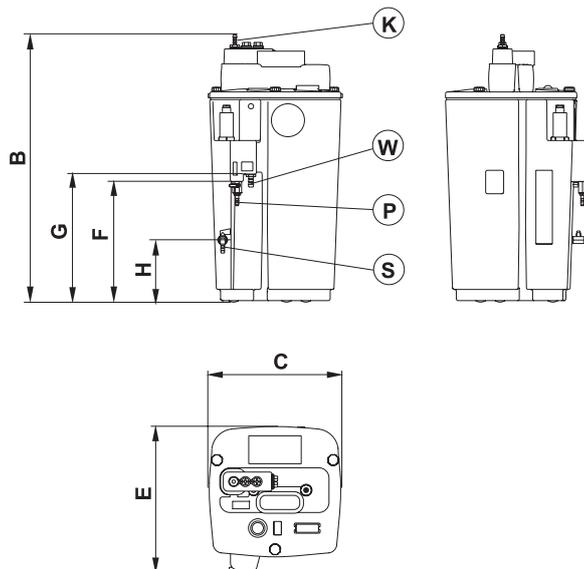

- K** = Condensate feed
Alimentación de condensado
Entrée du condensat
entrada de condensação
- W** = Water outlet
Salida de agua
Sortie d'eau
saída de água
- P** = Sampling valve
Grifo de toma de pruebas
Robinet de prise d'échantillon
Válvula de tomada de amostra
- S** = Service valve
Válvula de servicio
Valve de service
Válvula de serviço


	B [inch]	C [inch]	E [inch]	F [inch]	G [inch]	H [inch]
QWIK-PURE® 200	44.1	20.5	22.6	19.9	21.7	10.6
QWIK-PURE® 350	46.9	25.6	27.6	21.1	22.8	7.9

The dimensions are not guaranteed product characteristics

Las dimensiones indicadas no suponen un aseguramiento de las características del producto.

Les cotes indiquées ne sont pas propriétés contractuelles

Medidas não são características constantes

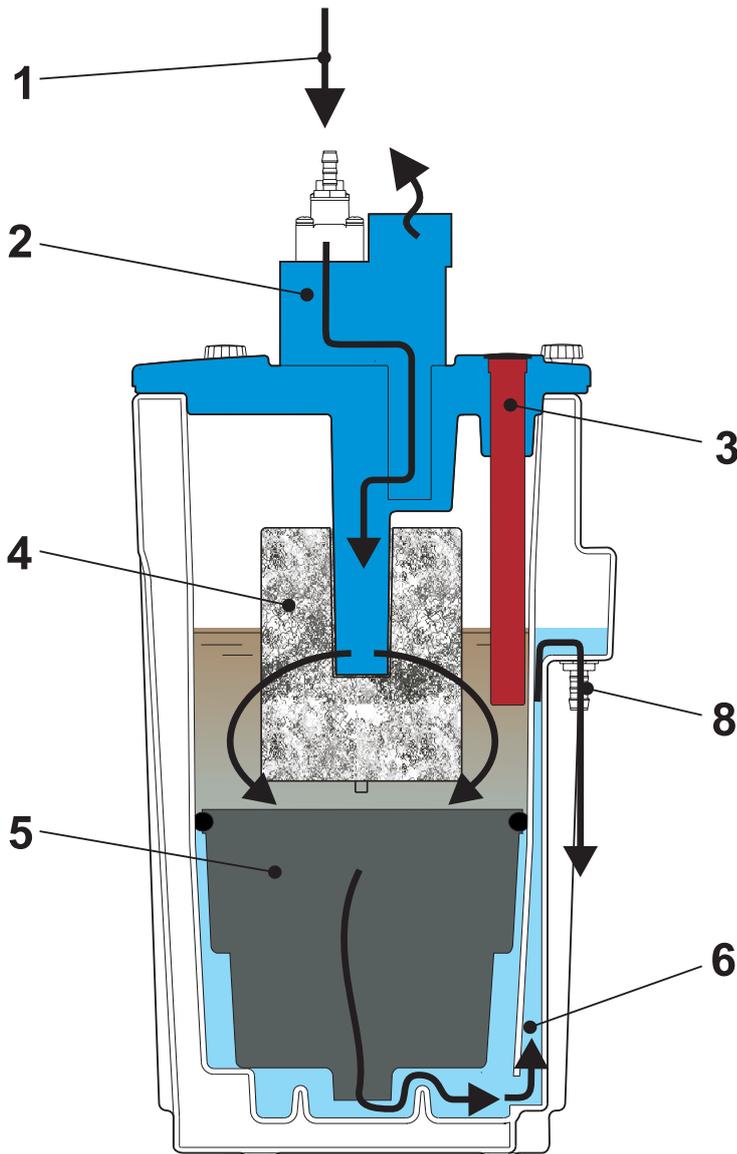

The oil-contaminated condensate can be fed under pressure to the QWIK-PURE® unit (1). The pressure is reduced in the pressure relief chamber (2) and the calmed condensate flows into the container below without creating turbulence.

The condensate flows into the chamber of filter and subsequently passes through the two-stage filter.

The filter unit comprises a prefilter (4) and a main filter (5) for binding any residual oil constituents. The water flows out of the QWIK-PURE® oil-water separator through the water outlet (8) and can be discharged directly into the sewer system.

A sampling valve (7*) is provided so that the wastewater quality can be checked at any time.



- 1 Condensate inlet
- 2 Pressure relief chamber
- 3 Level indicator
- 4 Prefilter
- 5 Main filter
- 6 Riser duct
- 7 Sampling valve*
- 8 Water outlet

* not visible here

español	français	português
<p>El QWIK-PURE® puede alimentarse con condensado contaminado de aceite a presión (1). La presión se reduce en la cámara de relajación (2). El condensado, relajado y sin turbulencias, pasa al depósito que se encuentra debajo.</p> <p>El condensado pasa a la cámara de filtración para atravesar a continuación el filtro de dos fases.</p> <p>Este filtro está formado por un prefiltro (4) y un filtro principal (5) para la eliminación de partículas residuales de aceite. El agua sale del QWIK-PURE® por la salida (8) y puede evacuarse directamente por la canalización general.</p> <p>Por el grifo de toma de pruebas (7*) puede controlarse en todo momento la calidad del agua saliente.</p> <p>1 Alimentación de condensado 2 Cámara de despresurización 3 Indicador de nivel 4 Prefiltro 5 Filtro principal 6 Canal de subida 7 Grifo de toma de pruebas* 8 Salida de agua</p> <p>* No visible</p>	<p>Le condensat huileux peut être introduit dans l'QWIK-PURE® quand celui-ci se trouve sous pression (1).</p> <p>La surpression est éliminée dans la chambre de détente de pression (2), le condensat s'écoule alors tranquillement et dans le réservoir situé en aval.</p> <p>Le condensat s'écoule dans la chambre de filtration et traverse ensuite les deux étages du filtre.</p> <p>Le filtre se compose d'un prefiltre (4) et d'un filtre principal (5) pour lier d'éventuelles particules huileuses restantes. L'eau s'écoule hors d'QWIK-PURE® par la sortie d'eau (8) et peut se déverser directement dans les canalisations.</p> <p>La qualité des eaux d'écoulement peut être vérifiée à tout moment par le robinet de prise d'échantillon (7*).</p> <p>1 Entrée du condensat 2 Chambre de détente de pression 3 Indicateur de niveau 4 Prefiltre 5 Filtre principal 6 Canal ascendant 7 Robinet de prise d'échantillons* 8 Sortie d'eau</p> <p>* non visible</p>	<p>A condensação que contém óleo pode ser reconduzida sob pressão ao QWIK-PURE® (1).</p> <p>O excesso de pressão é reduzido na câmara de descarga de pressão (2), a condensação escorre sem turbulência para o recipiente subjacente.</p> <p>A condensação escorre para a câmara de filtro e em seguida passa pelo filtro de dois estágios.</p> <p>Este cartucho filtrante consiste de um filtro prévio (4) e de um filtro principal (5) para prender componentes de óleo restantes eventualmente existentes. A água escorre pela saída de água (8) para fora do QWIK-PURE® e pode ser conduzido directamente à canalização. A qualidade da água de descarga pode ser verificada a qualquer momento na válvula de tomada de amostra (7*).</p> <p>1 Entrada de condensação 2 Câmara de descarga de pressão 3 Indicador de nível 4 Filtro prévio 5 Filtro principal 6 Canal vertical 7 Válvula de tomada de amostra * 8 Saída de água</p> <p>* não está visível</p>

**proper • no correcto
incorrect • incorrecto**



**improper • correcto
correct • correcto**

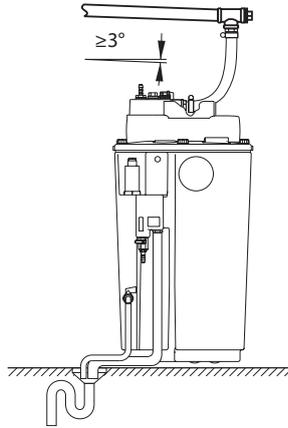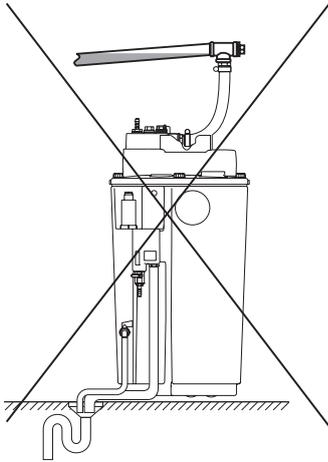

Note:

Continuous slope



The condensation collecting line must always have a downward slope (at least 3°).

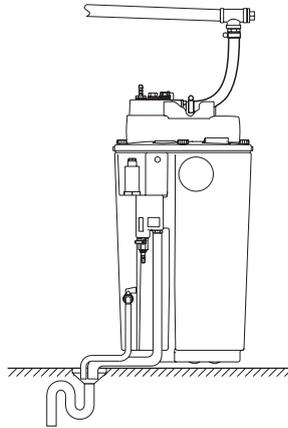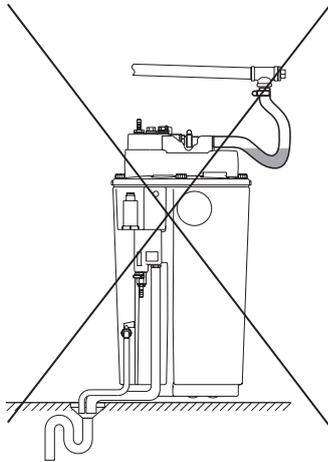

Note:

Continuous slope

Avoid water pocket in the feed hose to the pressure relief chamber.

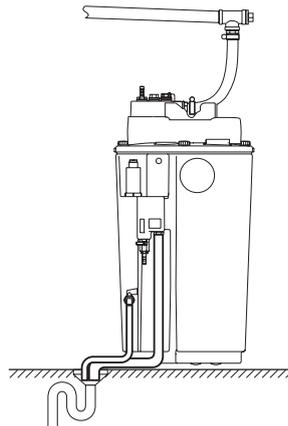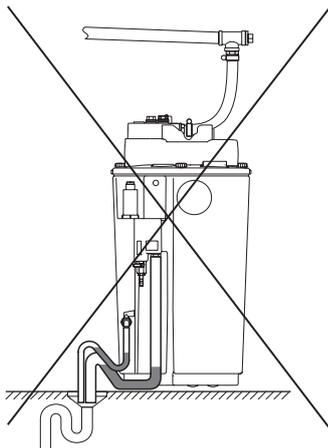


Note:

Continuous slope

Avoid water pocket in the discharge hose to the wastewater connection.

español	français	português
<p>Atención: Pendiente continua Instalar la tubería colectora de condensado siempre en pendiente continua (mínimo de 3°).</p>	<p>Important : Pente continue Poser toujours la conduite collectrice de condensat avec une pente continue (au moins 3°).</p>	<p>Observe: Inclinação contínua Sempre instalar o condutor principal de condensação com inclinação contínua (no mínimo 3°).</p>
<p>Atención: Pendiente continua Evitar bolsas de agua en la manguera de alimentación que va a la cámara de relajación.</p>	<p>Important : Pente continue Eviter une retenue d'eau dans la conduite d'amenée vers la chambre de détente.</p>	<p>Observe: Inclinação contínua Evitar bolsa de água na mangueira de entrada da câmara de de descarga de pressão.</p>
<p>Atención: Pendiente continua Evitar bolsas de agua en la manguera de salida que va hacia el desagüe.</p>	<p>Important : Pente continue Eviter une retenue d'eau dans la conduite d'écoulement menant au branchement des eaux usées.</p>	<p>Observe: Inclinação contínua Evitar bolsa de água na mangueira de saída da conexão de água.</p>

Please check the relevant legal regulations in your country. You should also contact the public authorities in your area, since there may be regional variations.

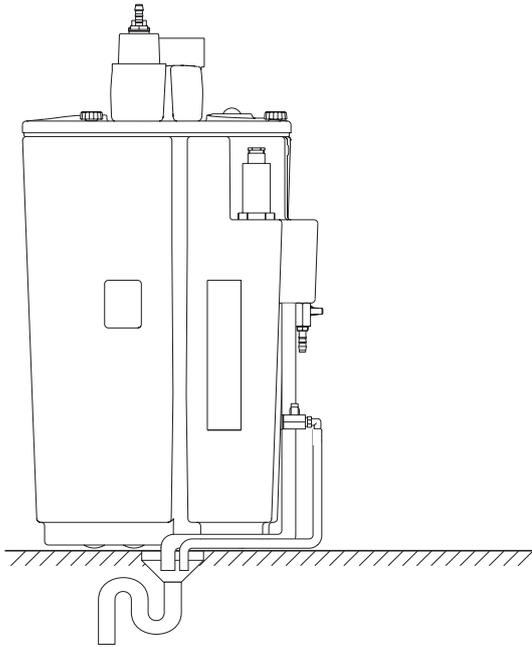


1. Area of installation

- **Sealed floor or spill basin!**
QWIK-PURE® 200 = 42 gallons
QWIK-PURE® 350 = 62 gallons

It is crucial to ensure that untreated condensate or oil cannot get into the sewer system in the event of damage.

- The floor area must be stable and level (max. inclination 1°) to ensure reliable functioning of the QWIK-PURE®.

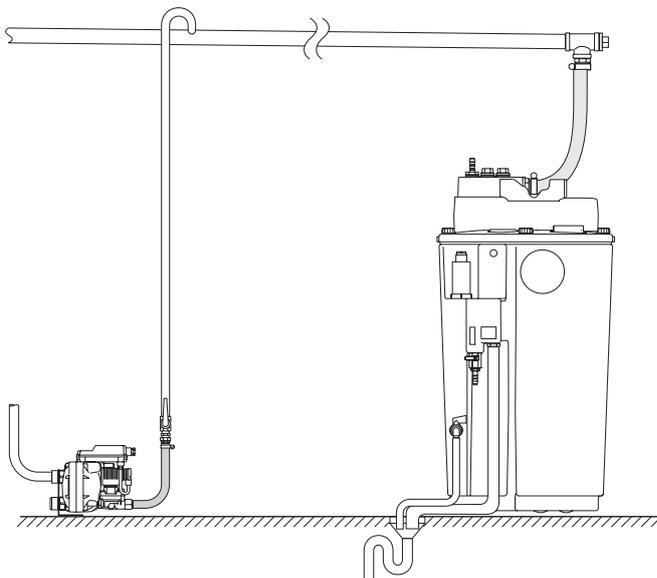



2. Inflow

Up to 4 feed points can be connected directly to the QWIK-PURE®.

If there are more than 4 feed points, it will be necessary to lay a **collecting line**.

- Ring system along the wall:
 - nominal diameter 1" (DN 25)
 - above QWIK-PURE® inlet (height above floor)
 - slight slope down to the QWIK-PURE® unit (min. 3°)
- Feed in the condensate **from the top into collecting line** (swan-neck pipe bend)

español	français	português
<p>Sin embargo, las regulaciones vigentes sobre instalación y puesta en marcha pueden diferir en algunos puntos de lo expuesto en este manual, por lo que le rogamos que se informe en el organismo correspondiente.</p>	<p>La réglementation locale relative à l'installation et à l'exploitation peut diverger des indications données dans cette notice; adressez vous à l'organisme compétent pour la protection de l'environnement !</p>	<p>Regulamentos locais de instalação e funcionamento podem divergir destas instruções de serviço em determinados aspectos; queira informar-se junto ao serviço público respectivamente competente!</p>
<p>1. Lugar de instalación</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¡Suelo impermeabilizado o cubeta colectora! En caso de avería, deberá evitarse en todo caso que condensado o aceite lleguen a la canalización o a la tierra. • El suelo sobre el que se instale el aparato deberá ser estable y plano (máx. 1° de inclinación) para que el QWIK-PURE® funcione de modo fiable. 	<p>1. Zone d'installation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revêtement de sol étanche ou bassin de rétention ! En cas d'endommagement de l'QWIK-PURE®, le condensat non traité ou l'huile ne doivent en aucun cas pouvoir s'écouler dans la canalisation ! • La surface d'installation doit être stable et plane (pente max. de 1°), pour que l'QWIK-PURE® puisse fonctionner en toute fiabilité ! 	<p>1. Área de instalação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superfície de solo selado ou tina colectora! Em caso de danificação o óleo ou a condensação suja não podem chegar à canalização ou terra. • O plano de nível tem de ser estável e nivelado (inclinação máx. 1°), para que o QWIK-PURE® funcione de modo perfeito!
<p>2. Alimentación</p> <p>Pueden conectarse hasta 4 puntos de alimentación directamente al QWIK-PURE®. Si son más de 4, instale una tubería colectora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como sistema anular, en la pared: <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro nominal 1" (DN25) - Por encima de la entrada del QWIK-PURE® (altura por encima del suelo) - Ligera pendiente hacia el QWIK-PURE® (mín 3°) • Alimentando el condensado desde arriba hacia la tubería colectora (cuellos de cisne) 	<p>2. Conduite d'amenée</p> <p>Il est possible de raccorder directement à l'QWIK-PURE® jusqu'à 4 conduites d'amenée.</p> <p>Si l'installation comprend plus de 4 conduites d'amenée, il faut poser une conduite collectrice</p> <ul style="list-style-type: none"> • en forme d'anneau, au mur : <ul style="list-style-type: none"> - diamètre nominal 1" (DN25) - niveau plus élevé que l'entrée dans l'QWIK-PURE® (hauteur au-dessus du sol) - faible pente vers l'QWIK-PURE® (au moins 3°) • introduire le condensat par le haut dans la conduite collective (« col de cygne » coude de tuyau) 	<p>2. Entrada</p> <p>Até 4 pontos de entrada podem ser conectados directamente ao QWIK-PURE®. Caso haja 4 pontos de entrada, instalar um condutor principal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anular na parede: <ul style="list-style-type: none"> - amplitude nominal 1" (DN25) - acima da entrada QWIK-PURE® (altura acima do solo) - leve inclinação em relação ao QWIK-PURE® (mín. 3°) • Inserir a condensação por cima no condutor principal (turbo curvo "pescoço de cisne")

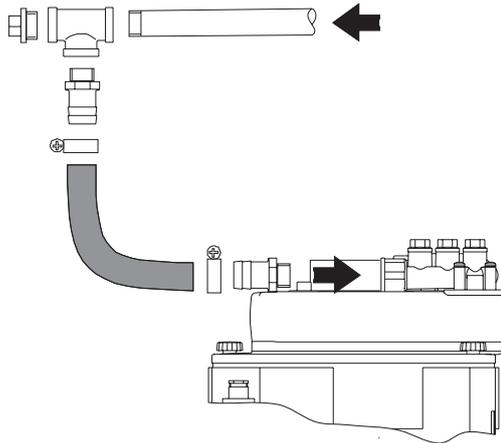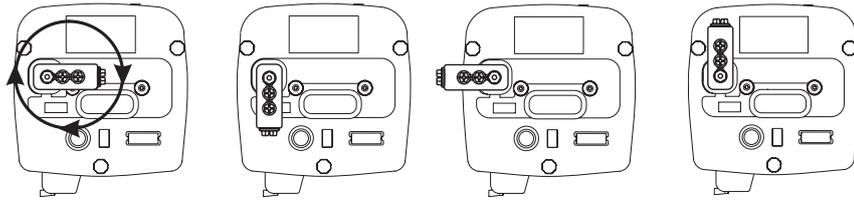


Connecting the feed line:

- The connecting adaptor can be turned in relation to the inflow direction:
- Remove the screws (notice O-ring and washers of connecting adaptor).
- Place connecting adaptor into position.
- Replace the screws and tighten.
- Connect the inlet hose to any adaptor inlet point by means of a hose clamp (use the hose connectors supplied with the unit).
- Check that the unused inlet points are tightly plugged!

Note:

Shut off condensate drain outlet until the oil-water separator has been installed and is ready to be put into service!

Hoses must always be fixed in such a manner that they do not make flapping movements and lead to injuries and/or damage.

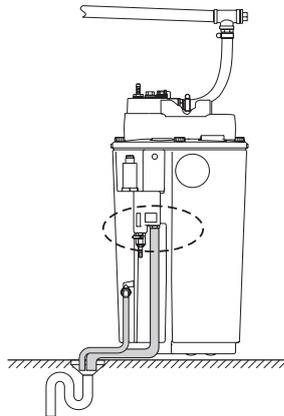


3. Wastewater outlet:

- Attach the water outlet hoses to the water outlet and to the service valve of the QWIK-PURE® and lead it to the wastewater connection with a continuous downward slope.

Please note: the service valve is closed during operation.

Install a siphon to seal off odors.

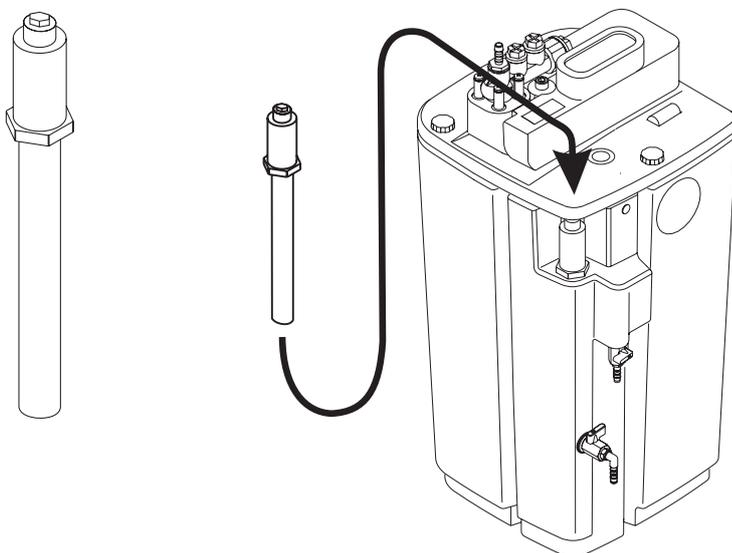


4. QWIK-PURE® with heating (optional)

- Please follow the instructions for installation and operation of heating Systems.
- The electrical installation must only be carried out by suitably qualified and authorised personnel !
- If the temperature of the medium drops below approx. 41 °F, the heating will be switched on automatically.
- When the setpoint temperature of 59 °F is attained, the heating will again be switched off automatically.
- Built-in overheating protection limits the temperature of the heating system to a maximum of 167 °F.

español	français	português
<p>Conexión de la alimentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El adaptador de conexión puede girarse y adaptarse según la dirección de la que vaya a provenir el condensado: - Quitar los tornillos (prestar atención a la junta tórica y a las arandelas del adaptador de conexión) - Posicionar el adaptador de conexión - Volver a apretar los tornillos • Conectar la manguera de alimentación con la abrazadera en la entrada del adaptador que convenga (usar para ello las boquillas para manguera suministradas) • ¡Verificar que las entradas que queden libres estén cerradas herméticamente! <p>Atención:</p> <p>¡Mantenga cerrada la salida del purgador de condensados hasta finalizar la puesta en marcha!</p> <p>Las mangueras deberán fijarse de modo que no golpeen a personas ni objetos, ocasionando heridas o daños.</p>	<p>Raccorder l'amenée du condensat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • En fonction de l'orientation de l'arrivée, il est possible de tourner l'adaptateur de raccordement. - Retirer les vis (sur l'adaptateur de raccordement, veiller au joint torique et aux rondelles) - Positionner l'adaptateur de raccordement - Resserer à nouveau les vis • Raccorder le tuyau flexible à l'entrée choisie de l'adaptateur à l'aide de colliers (utiliser les douilles pour tuyaux flexibles fournies) • Vérifier que les raccords non utilisés soient correctement fermés au moyen d'obturateurs ! <p>Important:</p> <p>Fermer la conduite d'évacuation du condensat jusqu'à ce que la mise en service soit terminée !</p> <p>Les flexibles doivent toujours être fixés de façon à ce qu'ils ne puissent pas se déplacer sous l'action d'un coup de bélier et ne risquent pas de blesser quelqu'un ou d'occasionner des dommages.</p>	<p>Conectar entrada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O adaptador de conexão pode ser girado conforme a direção de entrada: - retirar os parafusos (no caso do adaptador de conexão, não esquecer o anel em O e as arruelas planas) - posicionar o adaptador de conexão - voltar a apertar os parafusos • Conectar a mangueira de entrada em qualquer entrada de adaptador, com auxílio de uma braçadeira de mangueira (utilizar bicos de mangueira em anexo) • Verificar, se as conexões livres estão firmemente vedadas com bujões de fecho! <p>Observe:</p> <p>Vedar a saída do condensador by-pass até o final da tomada em funcionamento!</p> <p>As mangueiras deverão ser sempre fixadas de modo a não causarem batimentos, o que poderá provocar ferimentos e/ou danos.</p>
<p>3. Salida:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fijar la manguera de salida de agua a la salida del QWIK-PURE® y al válvula de servicio e instalar la conducción en pendiente continua hasta el desagüe. <p>Atención: Durante el funcionamiento, la válvula de servicio permanecerá cerrada.</p> <p>Utilice un sifón para evitar olores.</p>	<p>3. Ecoulement :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccorder les sorties d'eau flexibles d'évacuation des eaux à la sortie d'eau et la soupape de service de l'QWIK-PURE®. Puis en respectant une pente continue, amener celui-ci au branchement de raccord avec la canalisation. <p>Attention: la soupape de service doit être fermée pendant le fonctionnement.</p> <p>Utiliser un siphon pour éviter les remontées d'odeur.</p>	<p>3. Saída:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixar uma mangueira de descarga de água junto à saída de água e à válvula de serviço do QWIK-PURE® e conduzi-la à conexão de água servida em caída constante. <p>Observe: A válvula de serviço estáfechada durante o funcionamento.</p> <p>Para vedar cheiro utilizar um sifão.</p>
<p>4. QWIK-PURE® con calefacción (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¡Observar las instrucciones de instalación y servicio de la calefacción! • La instalación eléctrica deberá dejarse en manos de personal especializado • Si la temperatura del medio cae por debajo de 41 °F, la calefacción se conectará automáticamente • Una vez que se alcance la temperatura prefijada de 59 °F, la calefacción volverá a desconectarse • La calefacción va equipada con una protección contra sobrecalentamiento que limita su temperatura a 167 °F 	<p>4. QWIK-PURE® avec système hors-gel (en option)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecter les instructions de montage et d'exploitation fournies avec le système hors-gel ! • L'installation électrique doit être impérativement effectuée par un technicien qualifié et autorisé ! • Le système hors-gel s'allume automatiquement lorsque la température ambiante baisse en dessous de 41 °F. • Le chauffage s'éteint automatiquement lorsque la température prescrite de 59 °F est atteinte. • Un dispositif de protection de surchauffe a été aménagé et limite la température du système hors-gel à max. 167 °F. 	<p>4. QWIK-PURE® com calefação (opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observar as instruções de instalação e de funcionamento da calefação! • A instalação eléctrica somente deve ser efectuada por pessoal especializado, devidamente autorizado! • Se a temperatura do meio cair abaixo de aprox. 41 °F, a calefação liga de modo automático. • Uma vez atingida a temperatura nominal de 59 °F, a calefação liga de modo automático. • Um dispositivo embutido de protecção contra sobreaquecimento limita a temperatura da calefação a no máximo 167 °F

**Putting into operation • Puesta en marcha
Mise en service • Colocação em funcionamento**

english

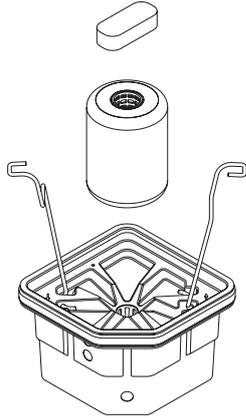


Filter

The QWIK-PURE® oil-water separator supplied by the manufacturer is equipped with a filter set.

Check the correct seat of the filters before putting the unit into service:

- Open container lid.
- The handles of the main filter must be locked into place on the inner wall.
- When closing the housing lid, fit the prefilter onto the guide pipe.

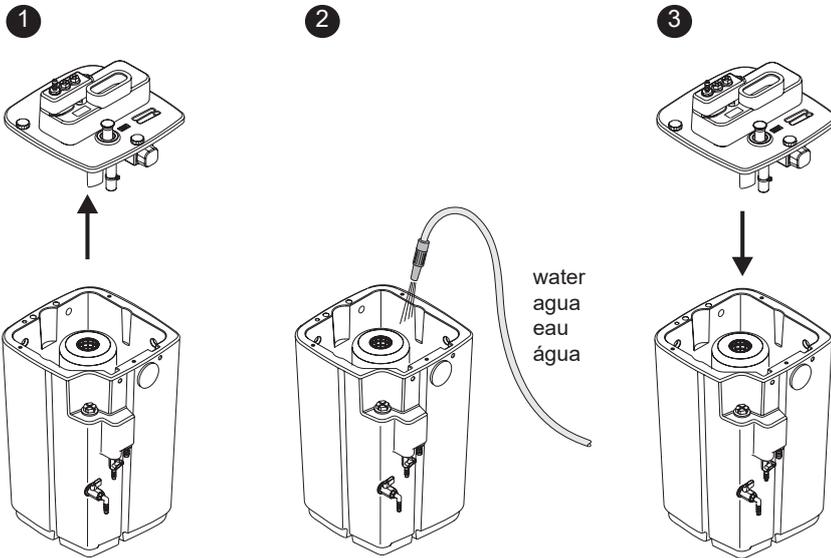

Fill QWIK-PURE® with clean water

- Fill water into the main container
- Shut off water when it starts to come out at the water outlet.

The water level will sink due to the gradual water intake of the filter.

- Fill up with clean water as required.

The QWIK-PURE® is ready for operation:

- Compressor condensate can now flow into the QWIK-PURE® via the pressure relief chamber.

Note:

Open the outlet of the condensate drain!

Check all connections for leaks!

The service valve is closed during operation.

**Operation • Servicio
Utilisation • Operação**

english

To ensure trouble-free operation, observe all the points listed under **Maintenance** (see page 20-25):

Note:

The constituents of the compressor condensate will depend on the specific application.

It is part of the operator's duty of care to take the necessary precautions, where appropriate.

español	français	português
<p>Filtro</p> <p>El QWIK-PURE® lleva de fábrica un set de Filtros.</p> <p>Antes de la puesta en marcha deberá comprobarse que los filtros están colocados en la posición correcta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir la tapa del depósito • Las asas del filtro principal deben encontrarse encajadas entre los laterales del mismo y las paredes internas del asiento • Al cerrar la tapa, el tubo guía deberá quedar colocado en el centro del pre-filtro 	<p>Les filtres</p> <p>L'QWIK-PURE® est livré avec un kit de filtres.</p> <p>Il faut contrôler si les filtres sont à la bonne place avant de mettre l'appareil en service :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ouvrir le couvercle du réservoir • Les poignées en arc du filtre principal doivent être enclenchées de côté sur la paroi interne • Fixer le premier filtre sur le tuyau de conduite lors de la fermeture du boîtier 	<p>Filtro</p> <p>O QWIK-PURE® vem de fábrica com um jogo de filtros.</p> <p>A posição correcta do filtro deve ser controlada antes da tomada em funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir a tampa do recipiente • Arcos de pega do filtro principal devem estar engatados lateralmente na parede interna • Ao fechar a tampa da carcaça, inserir o filtro prévio no tubo guia.
<p>Llenar el QWIK-PURE® con agua limpia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llenar de agua el filtro principal • Parar cuando empiece a salir el agua por la salida de agua del QWIK-PURE® <p>El nivel del agua bajará conforme se empape el filtro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rellenar en caso necesario con más agua limpia <p>El QWIK-PURE® está listo para la puesta en marcha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya puede alimentarse el condensado del compresor por medio de la cámara de despresurización <p>Atención:</p> <p>¡Abrir la salida del purgador de condensados!</p> <p>Comprobar la estanqueidad de las conexiones.</p> <p>La válvula de servicio permanecerá cerrada durante el servicio.</p>	<p>Remplir l'QWIK-PURE® avec de l'eau claire</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplir le réservoir principal d'eau • Dès que l'eau s'écoule par la sortie d'eau épurée, fermer l'arrivée d'eau <p>Au fur et à mesure que le filtre absorbe l'eau, le niveau baisse :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si nécessaire, rajouter de l'eau claire <p>L'QWIK-PURE® est prêt à fonctionner :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le condensat issu du compresseur peut être introduit par la chambre de détente de pression. <p>Important:</p> <p>Ouvrir la conduite d'évacuation du condensat!</p> <p>Vérifier l'herméticité des branchements!</p> <p>La soupape de service doit être fermée pendant le fonctionnement.</p>	<p>Encher o QWIK-PURE® com água fresca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encher o filtro principal de água. • Se sair água na saída de água do QWIK-PURE®, desligar a entrada <p>Aguando pouco a pouco o filtro é possível baixar o nível de água:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventualmente completar com água fresca <p>O QWIK-PURE® está pronto para entrar em funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condensação de compressor pode ser introduzida na câmara de descarga de pressão. <p>Observe:</p> <p>Abrir a saída de condensador by-pass!</p> <p>Verificar as conexões quanto a estanqueidade!</p> <p>La válvula de servicio permanecerá cerrada durante el servicio.</p>
español	français	português
<p>Observando las indicaciones facilitadas en el punto Mantenimiento se conseguirá un servicio sin averías (vide página 20-25).</p> <p>Atención:</p> <p>Los componentes del condensado de un compresor dependen de cada aplicación.</p> <p>La toma de las medidas de precaución necesarias son responsabilidad del usuario.</p>	<p>Une exploitation parfaite est obtenue lorsque les points mentionnés au paragraphe Entretien sont observés (voir page 20-25).</p> <p>Attention :</p> <p>Les éléments provenant de condensats de compresseurs dépendent de chaque utilisation.</p> <p>Il appartient à l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires.</p>	<p>Para garantir um funcionamento perfeito, é necessário observar os pontos indicados sob manutenção (vide página 20-25).</p> <p>Atenção:</p> <p>As substâncias da condensação do compressor dependem da respectiva aplicação.</p> <p>O estabelecimento das respectivas medidas de segurança é de responsabilidade do usuário.</p>

**Maintenance • Mantenimiento
Entretien • Manutenção**

english

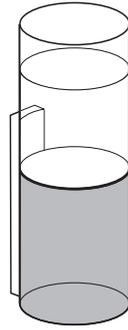
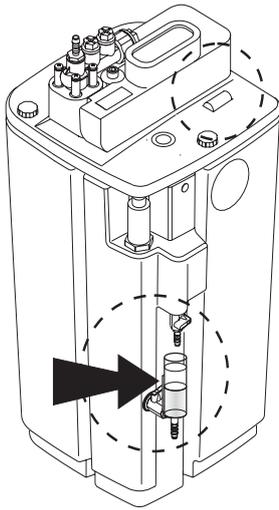


Fig. 1

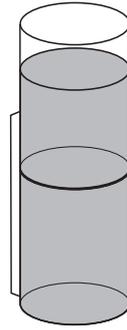


Fig. 2

Weekly wastewater test

- Fill test tube at the sampling valve.
- Compare the cloudiness with the reference jar.



If the sample is clearer than the reference cloudiness

- the filter is O.K. (Fig. 1)

If the sample is cloudier than the reference cloudiness

- the filter needs to be changed! (Fig. 2)

NOTE: Never pour any foreign liquid into the pressure relief chamber! This can impair the filter efficiency of the QWIK-PURE®.



Checking of level indicator

- Level indicator not visible:
 - Filter condition of both stages is O.K.
- Red ring area visible:
 - Main filter stage is clogged.

Replace filter set!

The level indicator can be equipped with an alarm contact as an option (page 32).

This contact switches reliably in the event of a rising fill level inside the QWIK-PURE® unit.

- Excessive inflow quantity
- Filter clogged
- Water outlet not functioning correctly

Weekly check of leaks

- Container
- Connections

Filter replacement

This is necessary when

- the water being discharged is too cloudy (see 'Wastewater test')
- the filter is clogged (see 'Checking of level indicator') (see page 20)

Note:

- Please observe the requirements of the Water Resources Act and other legal regulations in your country pertaining to the use and handling of filters. As part of the operator's duty of care you should always keep a spare filter set.


- Only use original filter sets in order to ensure operational reliability.

- In the event of significant differences compared with the specifications of the general technical approval, e.g. the employment of non-original filters, the approval no longer covers the usability of the QWIK-PURE® product. In such cases, individual approval of the responsible local authority will be required.

- Remove plastic bag before filter installation!

QWIK-PURE®	Prefilter Prefiltro Préfiltre Filtro prévio [gal]	Main filter Filtro principal Filtre principal Filtro principal [gal]	Filter mat Esterilla filtrant Elément filtrant esteira de filtro [inch]	Weight Peso Poids Peso [lb]	Order Ref. Referencia No. de comm. N°. de encom.
200	4.9	5.4	7.58 x 3.15 x 1.18	13.2	4010713
350	9.8	10.6	7.58 x 3.15 x 1.18	25.4	4010714

español	français	português
<p><u>Control semanal de agua residual</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Llenar el recipiente de pruebas en el grifo de pruebas • Comparar su turbidez con la de referencia <p>Si la prueba está más clara que la referencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filtro o.k. (fig. 1) <p>Si la prueba está más turbia que la referencia</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¡Cambiar el filtro! (fig. 2) <p>ATENCIÓN: ¡No verter nunca líquidos extraños en la cámara de despresurización! ¡Podría perjudicar el funcionamiento del QWIK-PURE®!</p>	<p><u>Contrôle hebdomadaire de l'eau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplir le tube de test à partir de la robinet de prise d'échantillons • Comparer la turbidité avec la référence : Si l'échantillon est plus clair que la référence • le filtre est en bon état (Fig. 1) <p>Si l'échantillon est plus trouble que la référence</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacer le filtre ! (Fig. 2) <p>ATTENTION: ne jamais déverser un liquide étranger dans la chambre de détente ! L'efficacité de filtration de l'QWIK-PURE® risque d'être affectée !</p>	<p><u>Água de descarga - controlo semanal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Encher o vidro de ensaio na torneira de ensaio • Comparar a turvação com a referência. Se a amostra estiver mais clara que a referência • Filtro o.k. (Fig. 1) <p>Se a amostra estiver mais turva que a referência</p> <ul style="list-style-type: none"> • Substituir o filtro! (Fig. 2) <p>Atenção : Nunca colocar líquidos estranhos na câmara de descarga de pressão! O efeito do filtro do QWIK-PURE® pode ser reduzido!</p>
<p><u>Control del indicador de nivel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicador de nivel no visible: <ul style="list-style-type: none"> - Estado de filtros de ambas fases correcto • Anillo rojo visible: <ul style="list-style-type: none"> - Filtro principal bloqueado <p>¡Cambiar el set de filtros!</p> <p>De manera opcional, es posible equipar el indicador de nivel con un contacto de alarma (ver pág. 32)</p> <p>Este contacto conmuta de modo fiable cuando el nivel de llenado del QWIK-PURE® sube</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación de condensado excesiva • Filtro bloqueado • Salida de agua no funciona correctamente <p><u>Control semanal de estanqueidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Depósito • Conexiones 	<p><u>Contrôle de l'indicateur du niveau d'eau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'indicateur de niveau n'est pas visible <ul style="list-style-type: none"> - l'état du filtre est en bon état pour les 2 étages • L'anneau rouge est visible <ul style="list-style-type: none"> - L'étage du filtre principal est saturé <p>Le kit de filtres doit être changé !</p> <p>L'indicateur de niveau peut être équipé en option d'un contact déclenchant une alarme (voir page 32).</p> <p>Celle-ci se déclenche de façon fiable lorsque le niveau monte dans QWIK-PURE® :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trop grande quantité amenée • Saturation du filtre • Mauvais écoulement des eaux <p><u>Contrôle hebdomadaire d'étanchéité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir • Branchements 	<p><u>Indicador de nível - controlo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O indicador de nível não é visível <ul style="list-style-type: none"> - Estado do filtro nos dois estágios ok • Área anular vermelha visível: <ul style="list-style-type: none"> - Estágio do filtro principal bloqueado <p>Substituir jogo de filtro!</p> <p>Opcionalmente o indicador de nível pode ser equipado com um contacto de alarma (vide página 32).</p> <p>Este comuta de modo seguro em caso de nível ascendente no QWIK-PURE®.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volume de entrada demasiado alto • Filtro bloqueado • Saída de água com defeito <p><u>Verificar a estanqueidade semanalmente</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente • Conexões
<p><u>Cambio del filtro</u></p> <p>Necesario si</p> <ul style="list-style-type: none"> - El agua saliente está turbia (ver control del agua residual) - El filtro está bloqueado (ver control del aviso de nivel) (vide página 20) <p>Atención:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Por favor, observe las regulaciones legales de su país relativas al uso y manejo de filtros, particularmente en lo que se refiere a la obligación de tener disponible un set de recambio en su almacén • Use exclusivamente sets de filtros originales para asegurar el buen funcionamiento. (identificación en página 16) • Si se producen desviaciones importantes de las especificaciones de la certificación técnica general, como por ejemplo el uso de filtros de otras marcas, dicha certificación perderá su validez para el uso del producto QWIK-PURE®. En tales casos se hará necesaria una certificación adicional de la autoridad local competente. • Retirar la bolsa de PE antes de colocar el filtro y utilizarla para introducir el filtro usado. 	<p><u>Remplacement du filtre</u></p> <p>Nécessaire, si</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eau s'écoulant de l'QWIK-PURE® est trouble (voir contrôle de l'eau rejetée) - le filtre est saturé (voir contrôle indicateur de niveau) (voir page 20) <p>Attention :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformément à la législation en vigueur, l'exploitant est tenu d'avoir à tout moment un kit de filtres de rechange, en réserve. • Pour garantir le bon fonctionnement, n'utiliser que des kits de filtres, identifiables aux inscriptions! • Utilisez exclusivement des kits de filtres d'origine! L'utilisation de filtres d'une autre marque annule la garantie d'élimination des vices accordée normalement pendant une période de 2 ans à compter de la date de facturation. • Enlever le sac en plastique avant d'installer le filtre. 	<p><u>Substituição do filtro</u></p> <p>Necessário, quando</p> <ul style="list-style-type: none"> - a água que sai está turva (vide água de descarga - controlo) - o filtro está bloqueado (vide indicador de nível - controlo) (vide página 20) <p>Atenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conforme diligência do usuário é necessário que sempre haja um jogo original de filtros em reserva. • Afim de garantir a segurança de funcionamento, somente utilizar jogos de filtro originais. • Em casos de desvio considerável da admissão geral da Direção de Obras, p.ex. através da utilização de filtros estranhos, a utilização do produto de construção/QWIK-PURE® não está mais incluída na dita admissão. Nestes casos é necessária uma admissão individual emitida pela respectiva autoridade competente local. • Retirar o saco de PE antes de colocar o filtro e utilizá-lo como embalagem do feiltro usado

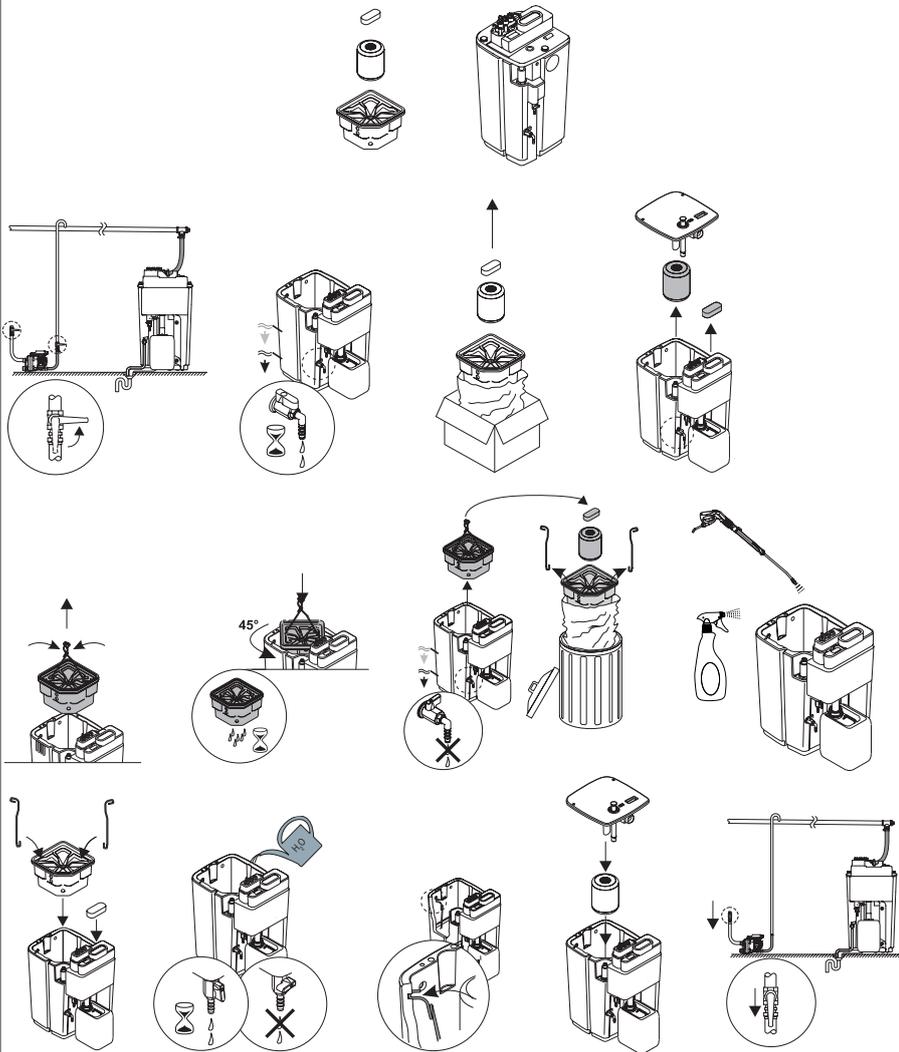


Procedure

- Step 1. Place new filter set near the unit. Keep the plastic bag of the new cartridge for wrapping up the old one.
- Step 2. Shut off the condensate feed to the unit.
- Step 3. Remove the QWIK-PURE® lid (3 star grip screw caps)
- Step 4. Open the service valve and let the liquid drain off to below the level of the cartridge.
- Step 5. Remove the pre-filter and filter mat from the pressure relief chamber.
- Step 6. Grab hold of the filter handles (located inside of container) and slowly pull the old main filter out of the container, turn filters counterclockwise by 45°, place on the top edge of the container and allow to drain.
- Step 7. Remove the handles and fit them onto the new replacement main filter.
- Step 8. Once the cartridge has drained place it in the plastic bag and dispose of the unit according to your local regulations.
- Step 9. Thoroughly clean the main tank area with non-abrasive and surfactant-free cleaner
- Step 10. Insert the new main filter into the container by using the handles, and introduce two thirds of the container in a downward direction. When encountering a noticeable resistance, manually push into the final position. Snap handles into place at the side of the filter receptacle.
- Step 11. Insert the new filter mat into the pressure relief chamber
- Step 12. **MUST BE COMPLETED** before introducing compressed air condensate to unit. Pour water into main unit from the top.
- Step 13. Stop pouring the water (approx. 20 gallon for the QWIK-PURE® 200 & 37 gallons for the QWIK-PURE® 350) when it starts to come out at the water outlet that is located on the side of the unit.
- Step 14. Wait approximately 5 mins so the cartridge will adsorb some of the water & add additional water to the unit until you see water coming out of the outlet again. Once this has been accomplished the unit will be recharged.
- Step 15. Insert the new pre-filter above the main filter and fit onto the guide pipe when closing the housing lid.
- Step 16. Tighten down the 3 star grip screws (black cap)
- Step 17. Turn on the condensate outlet valve
- Step 18. You now can introduce condensate into unit via the inlet hose connector on side.

*1 EWC 150202 = European waste disposal key
Código de residuos europeo
Code européen de déchet
Europese afvalsleutel




español	français	português
<p>Procedimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paso 1. Coloque nuevo juego de filtros cerca de la unidad. Mantenga la bolsa de plástico del nuevo cartucho para envolver el usado. • Paso 2. Desconecte la alimentación de condensado a la unidad. • Paso 3. Quite la tapa QWIK-PURE® (tapas roscadas de 3 estrellas) • Paso 4. Abra la válvula de servicio y deje que el líquido se drene por debajo del nivel del cartucho. • Paso 5. Retire el filtro previo y el filtro de la cámara de alivio de presión. • Paso 6. Sujete las asas del filtro (situadas en el interior del contenedor) y tire lentamente del filtro principal usado hacia el exterior del contenedor, gire los filtros en sentido antihorario en 45°, colóquelos en el borde superior del contenedor y permita que se drenen. • Paso 7. Retire las asas y colóquelas en el nuevo filtro principal de repuesto. • Paso 8. Una vez que el cartucho se ha vaciado, colóquelo en la bolsa de plástico y elimine la unidad conforme a las regulaciones locales. • Paso 9. Limpie a fondo el área del depósito principal con un limpiador no abrasivo y sin tensioactivos • Paso 10. Inserte el filtro principal nuevo en el contenedor utilizando las asas e introduzca dos tercios del contenedor en una dirección descendente. Cuando encuentre una resistencia notable, empuje manualmente hasta la posición final. Coloque las asas en su posición en el lateral del receptáculo del filtro. • Paso 11. Inserte el filtro nuevo en la cámara de alivio de presión • Paso 12. TIENE QUE COMPLETARSE antes de introducir el condensado de aire comprimido en la unidad. Vierta agua en la unidad principal desde la parte superior. • Paso 13. Deje de verter agua (aproximadamente 20 galón para el QWIK-PURE® 200 y 37 galones para el QWIK-PURE® 350) cuando comience a salir por la salida de agua que se encuentra en el lateral de la unidad. • Paso 14. Espere aproximadamente 5 minutos para que el cartucho adsorba parte del agua y añada agua adicional a la unidad hasta que vea salir nuevamente agua por la salida. Una vez que se haya realizado esto, la unidad se recargará. • Paso 15. Inserte el filtro previo nuevo por encima del filtro principal y colóquelo en el tubo guía al cerrar la tapa de la carcasa. • Paso 16. Apriete los tornillos prisioneros de 3 estrellas (tapón negro) • Paso 17. Conecte la válvula de salida de condensado • Paso 18. Usted sabe que puede introducir condensado en la unidad a través del conector del tubo de entrada en el lateral. 	<p>Démarche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Étape 1. Placer le jeu de filtres neufs près de l'unité. Conserver le sac plastique de la nouvelle cartouche pour emballer l'ancienne. • Étape 2. Couper l'alimentation en condensat de l'unité. • Étape 3. Déposer le couvercle (à 3 molettes) du QWIK-PURE®. • Étape 4. Ouvrir le robinet de service et laisser s'écouler le liquide jusqu'à un niveau inférieur à celui de la cartouche. • Étape 5. Déposer le préfiltre et l'élément filtrant de la chambre de détente. • Étape 6. Saisir les poignées du filtre (se trouvant à l'intérieur du réservoir) et extraire doucement l'ancien filtre principal du réservoir. Faire tourner le filtre de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le poser sur le bord supérieur du réservoir et le laisser s'égoutter. • Étape 7. Déposer les poignées et les monter sur le filtre principal de rechange neuf. • Étape 8. Une fois la cartouche égouttée, la placer dans le sac plastique et s'en débarrasser conformément aux réglementations locales. • Étape 9. Bien nettoyer la surface du réservoir principal à l'aide d'un produit de nettoyage non abrasif et exempt d'agents tensio-actifs. • Étape 10. Insérer le filtre principal neuf dans le réservoir à l'aide des poignées. L'introduire aux deux tiers de la profondeur du réservoir. Lorsqu'une résistance notable se fait sentir, pousser de la main jusqu'à la position finale. Rabattre les poignées sur le côté et les encliquer. • Étape 11. Insérer l'élément filtrant neuf dans la chambre de détente. • Étape 12. À EFFECTUER avant d'introduire du condensat d'air comprimé dans l'unité. Verser de l'eau dans l'unité principale, par le haut. • Étape 13. Arrêter de verser de l'eau (environ 76 litres pour le QWIK-PURE® 200 et 140 litres pour le QWIK-PURE® 350) lorsqu'elle commence à s'écouler par la sortie d'eau située sur le côté de l'unité. • Étape 14. Attendre environ 5 minutes, de sorte que la cartouche adsorbe une partie de l'eau et ajouter de l'eau dans l'unité jusqu'à ce qu'il s'en écoule à nouveau par la sortie. Une fois cette opération accomplie, l'unité est rechargée. • Étape 15. Insérer le préfiltre au-dessus du filtre principal et le fixer au tuyau d'amenée lors de la fermeture du couvercle du boîtier. • Étape 16. Serrer les 3 molettes (noires). • Étape 17. Ouvrir le robinet d'alimentation en condensat. • Étape 18. Vous pouvez désormais introduire du condensat dans l'unité par le connecteur latéral du flexible d'entrée. 	<p>Procedimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passo 1. Colocar o novo conjunto de filtro próximo da unidade. Conservar o saco de plástico do cartucho novo para embrulhar o antigo. • Passo 2. Desligar a alimentação de condensado da unidade. • Passo 3. Remover a tampa de QWIK-PURE® (3 capas roscadas de aperto em estrela) • Passo 4. Abrir a válvula de serviço e deixar o líquido escoar para um nível inferior ao do cartucho. • Passo 5. Remover o pré-filtro e a esteira de filtração da câmara de descarga de pressão. • Passo 6. Agarrar as pegas do filtro (localizadas no interior do recipiente) e puxar lentamente o filtro principal antigo para fora do contentor; rodar os filtros para a esquerda a 45°, colocar na extremidade superior do recipiente e deixar escoar. • Passo 7. Remover as pegas e instalá-las no filtro principal de substituição novo. • Passo 8. Quando o escoamento do cartucho estiver concluído, colocar o mesmo no saco de plástico e eliminar a unidade de acordo com as regulamentações locais. • Passo 9. Limpar cuidadosamente a área do reservatório principal com um agente de limpeza não abrasivo e sem surfatante • Passo 10. Introduzir o filtro principal novo no recipiente usando as pegas e introduzir dois terços do recipiente numa direção descendente. Quando for sentida resistência, empurrar manualmente para a posição final. Encaixar as pegas no local adequado na lateral do receptáculo do filtro. • Passo 11. Introduzir a esteira de filtração nova na câmara de descarga de pressão • Passo 12. TEM DE ESTAR CONCLUÍDO antes de introduzir condensado de ar comprimido na unidade. Verter água para a unidade a partir da parte superior. • Passo 13. Parar de verter a água (aproximadamente 75,7 litros para o QWIK-PURE® 200 e 140 litros para o QWIK-PURE® 350) quando começar a sair na saída da água que se localiza na lateral da unidade. • Passo 14. Aguardar aproximadamente 5 min. para que o cartucho absorva alguma da água e adicionar mais água à unidade até ver água a sair da saída novamente. Uma vez concluído este processo, a unidade irá estar recarregada. • Passo 15. Introduzir o pré-filtro novo acima do filtro principal e colocar no tubo de guia aquando do fecho da tampa da estrutura. • Passo 16. Apertar os 3 parafusos de aperto em estrela (capa preta) • Passo 17. Ligar a válvula de saída de condensado • Passo 18. Agora é possível introduzir condensado na unidade através do conector da mangueira de admissão na lateral.

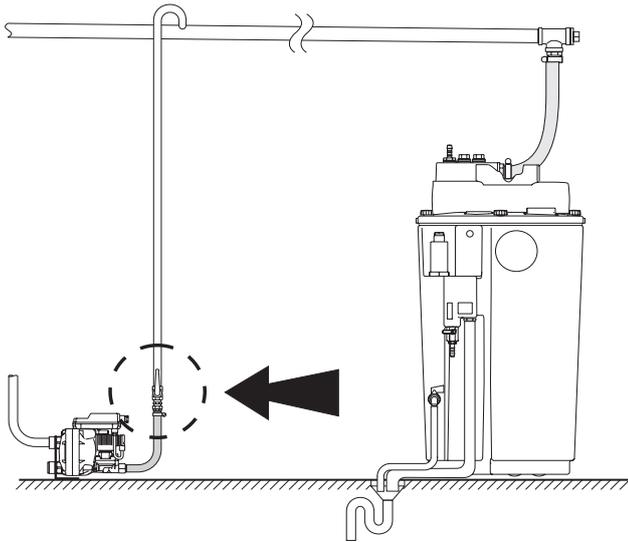

Prior to maintenance work:

- Shut off condensate inlet (if necessary switch off compressor).
- If there is an in-built heating system, disconnect the device from the power supply!

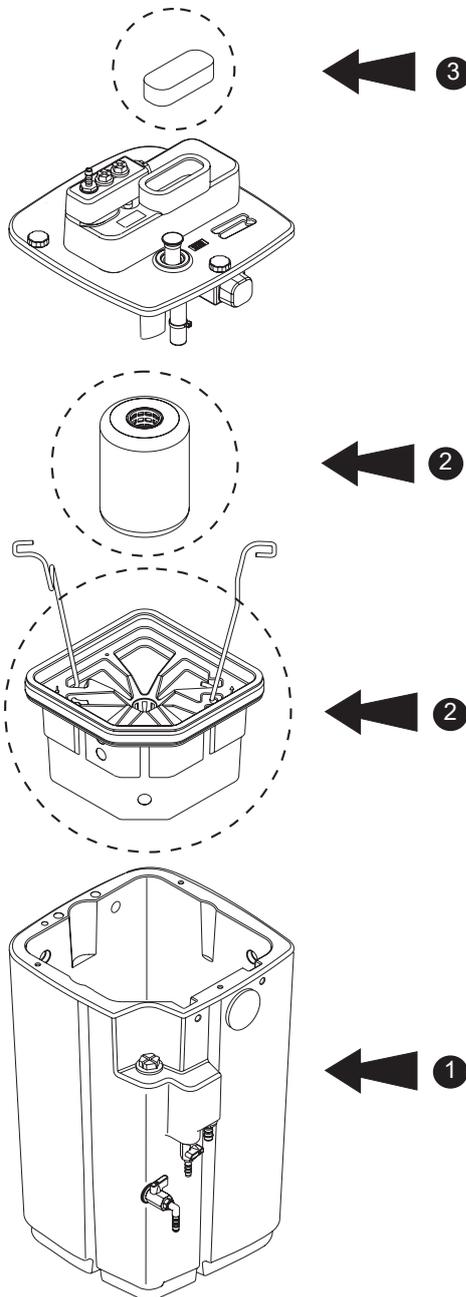

General cleaning of QWIK-PURE®
(recommended every 12 months)

- 1 Empty main tank
Clean main tank.

Note:

Do not add any cleaning agents (surfactants or flammable cleaners)! They impair the filter efficiency.

After cleaning:


- 2 Insert new filter set (see page 24).
- 3 Insert new filter mat.
Fill QWIK-PURE® unit with clean water (see page 20).

After maintenance work

- Open condensate inlet.
- If there is an in-built heating system, reconnect the power supply.










español	français	português
<p>Antes de cada mantenimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerrar la alimentación (Desconectar el compresor si fuera necesario)! • Si hay instalado un sistema de calefacción, desconéctelo de la alimentación de corriente 	<p>Avant chaque entretien :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fermer l'arrivée (si nécessaire, arrêter le compresseur) ! • Si le système hors-gel est en place, couper l'alimentation secteur de l'appareil 	<p>Antes de cada manutenção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fechar a entrada (caso necessário, desligar o compressor)! • Em caso de calefação embutida, tirar o aparelho da tensão de rede!
<p>Limpieza a fondo del QWIK-PURE® (Recomendación: cada 12 meses)</p> <p>❶ Vaciar el depósito principal Limpiar el depósito principal</p> <p>Atención: ¡No usar detergentes (tensioactivos o limpiadores inflamables)!</p> <p>¡Podrían perjudicar la filtración!</p> <p>❷ Después de la limpieza: Colocar nuevos filtros (pág. 24)</p> <p>❸ Montar nueva esterilla filtrante Llenar el QWIK-PURE® de agua limpia (vide página 20)</p>	<p>Nettoyage complet de l'QWIK-PURE® (Recommandation : tous les 12 mois)</p> <p>❶ Vider le réservoir principal nettoyer le réservoir principal</p> <p>Attention : Ne pas utiliser de produits de nettoyage supplémentaires (agents tensio-actifs ou détergeants inflammables) ! Ceux-ci nuisent à l'efficacité des filtres !</p> <p>Après le nettoyage:</p> <p>❷ Installer de nouveaux filtres (voir page 24)</p> <p>❸ Installer un nouvel élément filtrant Remplir QWIK-PURE® d'eau claire (voir page 20)</p>	<p>Limpeza básica do QWIK-PURE® (Recomendação: a cada doze meses)</p> <p>❶ Esvaziar o recipiente principal Limpar o recipiente principal</p> <p>Atenção: Não utilizar produtos adicionais de limpeza (agentes tensioactivos ou produtos de limpeza inflamáveis)!</p> <p>Este reduzem o efeito do filtro!</p> <p>Após a limpeza:</p> <p>❷ Inserir o novo jogo de filtro (vide página 24)</p> <p>❸ Inserir a nova esteria de filtro Encher o QWIK-PURE® com água fresca (vide página 20)</p>
<p>Después del mantenimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir la alimentación de condensado • Volver a conectar la alimentación de corriente del sistema de calefacción si procede 	<p>Après l'entretien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir l'amenée du condensat • Si le système hors-gel a été installé, le rebrancher 	<p>Após a manutenção</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abrir a entrada de condensação • Em caso de calefação embutida, voltar a ligar à tensão de rede

Components • Componentes • Componenti • Componentes

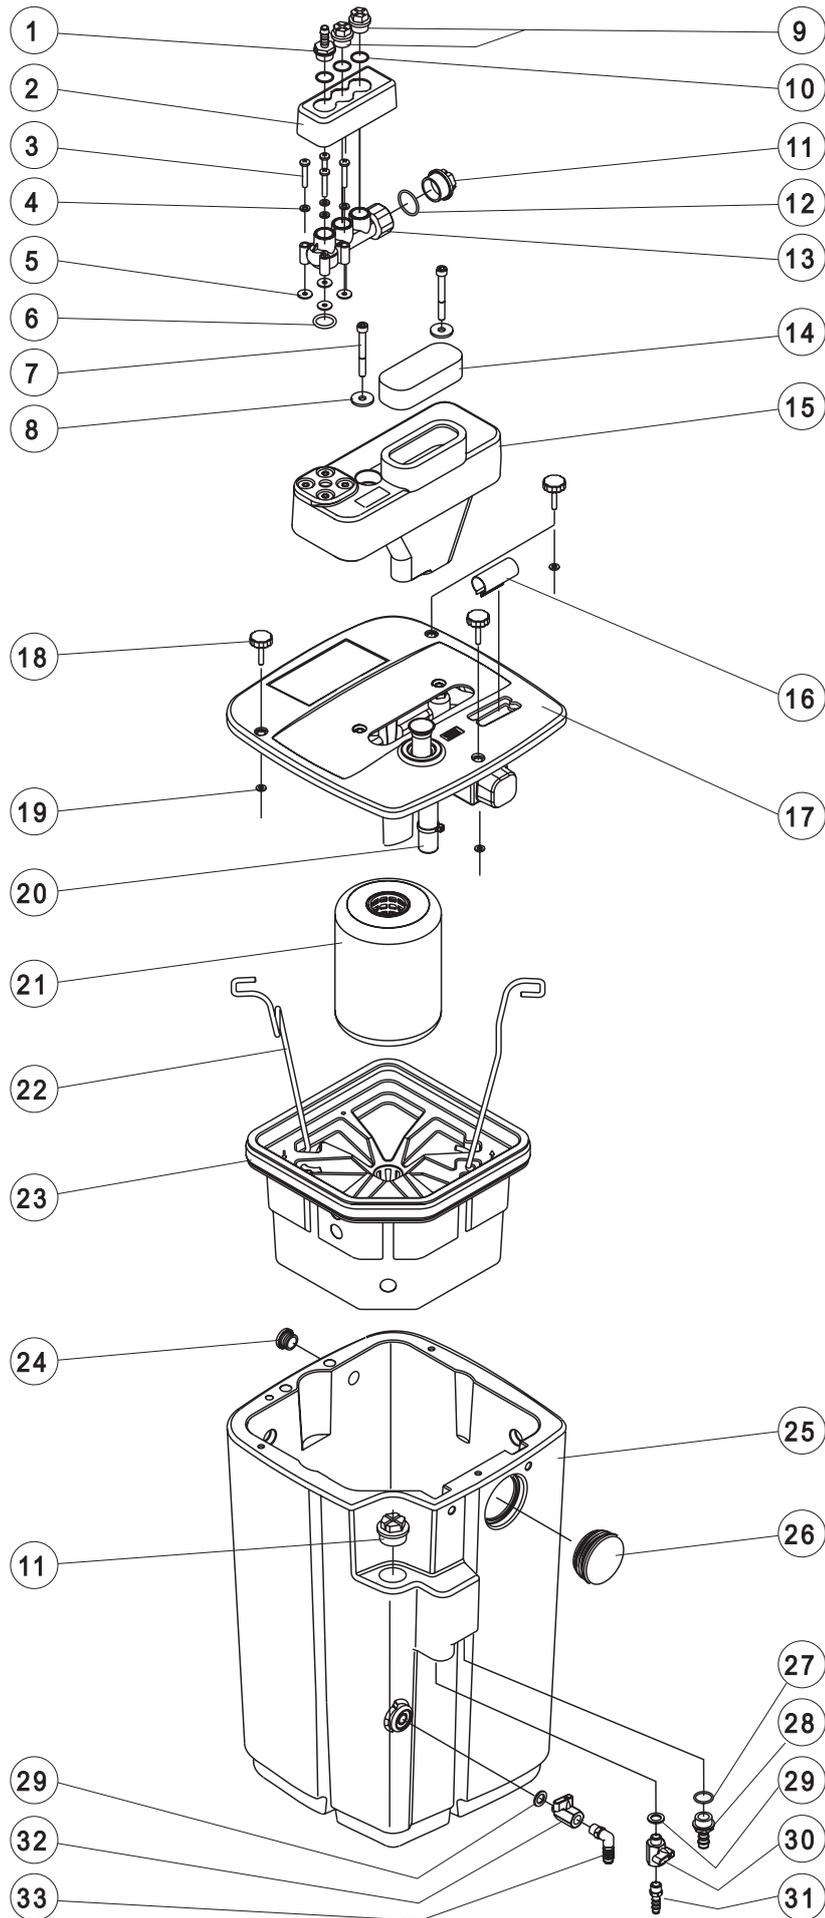

english	español	français	português
1 Hose connector G½"	1 Boquilla para manguera	1 Embout à olive G½"	1 Bico da mangueira G½"
2 Cover	2 Tapa	2 Couvercle	2 Cobertura
3 Pan-head screw M6 x 35	3 Tornillo alomado M6 x 35	3 Vis à tête bombée M6 x 35	3 Parafuso de cabeça lenticular M6 x 35
4 Washer ø18 / ø5.8	4 Arandela ø18 / ø5.8	4 Rondelle ø18 / ø5.8	4 Disco ø18 / ø5.8
5 Washer	5 Arandela	5 Rondelle	5 Disco
6 O-ring 21.82 x 3.53	6 Junta tórica 21,82 x 3,53	6 Joint torique 21,82 x 3,53	6 Anel em O 21,82 x 3,53
7 Cheese-head screw M10x110	7 Tornillo cilíndrico M10x110	7 Vis à tête cylindrique M10x110	7 Parafuso de cabeça cilíndrica M10x110
8 Washer	8 Arandela	8 Rondelle	8 Disco
9 Screw plug G½"	9 Tornillo de cierre G½"	9 Vis de culasse G½"	9 Bujão roscado G½"
10 O-ring 18.77 x 1.78	10 Junta tórica 18,77 x 1,78	10 Joint torique 18,77 x 1,78	10 Anel em O 18,77 x 1,78
11 Screw plug G1"	11 Tornillo de cierre G 1"	11 Vis de culasse G1"	11 Bujão roscado G 1"
12 O-ring 30 x 2	12 Junta tórica 30 x 2	12 Joint torique 30 x 2	12 Anel em O 30 x 2
13 Connecting adaptor	13 Adaptador de conexión	13 Adaptateur de raccordement	13 Adaptador de conexão
14 Filtermat	14 Cartucho filtrante	14 Filtre de rechange	14 Cartucho filtrante
15 Pressure relief chamber	15 Cámara de relajación	15 Chambre de décharge de pression	15 Câmara de descarga de pressão
16 Test tube	16 Tubo de prueba	16 Petit tuyau de contrôle	16 Pequeno tubo de ensaio
17 Lid	17 Tapa	17 Couvercle	17 Tampa
18 Star grip	18 Cierre giratorio	18 Poignée en étoile	18 Punho estrelado
19 Washer	19 Arandela	19 Rondelle	19 Disco
20 Level indicator	20 Indicador de nivel	20 Indicateur de niveau	20 Indicador de nível
21 Prefilter	21 Prefiltro	21 Préfiltre	21 Filtro prévio
22 Handle	22 Asa	22 Poignée en arc	22 Arco de pega
23 Main filter	23 Filtro principal	23 Filtre principal	23 Filtro principal
24 Screw plug G½"	24 Tornillo de cierre G½"	24 Vis de culasse G½"	24 Bujão roscado G½"
25 Container	25 Depósito	25 Réservoir	25 Recipiente
26 Plug ø70	26 Tapón ø70	26 Bouchon ø70	26 Bujão ø70
27 O-ring 30 x 2,5	27 Junta tórica 30 x 2,5	27 Joint torique 30 x 2,5	27 Anel em O 30 x 2,5
28 Hose connector G1"	28 Boquilla para manguera G 1"	28 Embout à olive G1"	28 Bico de mangueira G 1"
29 Flat gasket 13 x 20,5 x 2	29 Junta plana 13x20,5x2	29 Joint plat 13 x 20,5 x 2	29 Vedação chata 13x20,5x2
30 Sampling valve	30 Grifo de toma de pruebas	30 Robinet de prise d'échantillon	30 Válvula de tomada de amostra
31 Hose connector R¼"	31 Boquilla para manguera R¼"	31 Embout à olive R¼"	31 Bico de mangueira R¼"
32 Service valve	32 Válvula de servicio	32 Valve de service	32 Válvula de serviço
33 Hose connector G¼"	33 Boquilla para manguera G¼"	33 Embout à olive G¼"	33 Bico de mangueira G¼"

**Expendable/Accessories • Material de uso/accesorios
Consommables/Accessoires • Material de uso/assessórios**

		<p>Heating (page 18) Calefacción (pág. 18) Système hors-gel (page 18) Calefação (página 18)</p> <p>QWIK-PURE® 200 QWIK-PURE® 350</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>3501750 3501752</p>
		<p>Alarm sensor level indicator Sensor de alarma del indicador de nivel Capteur d'alarme pour indicateur de niveau Sensor alarma do indicador de nível</p> <p>QWIK-PURE® 200, 350</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>4013908</p>
		<p>HP-relief chamber Cámara de relajación de alta presión Chambre de détente HP Câmara de descarga HP</p> <p>max. 580 psig</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>2801292</p>
		<p>Flow splitter Distribuidor de condensado Distributeur de condensat Distribuidor de condensação</p> <p>max. 232 psig</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>3503988</p>
		<p>Filter set Set de filtros Kit de filtros Jogo de filtro</p> <p>QWIK-PURE® 200 QWIK-PURE® 350</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>4010713 4010714</p>
		<p>Spill basin Cubeta colectora Bassin de rétention Tina colectora</p> <p>QWIK-PURE® 200 QWIK-PURE® 350</p>	<p>Order ref. Referencia No. de comm. Número de encomenda</p> <p>4047643 4047644</p>

BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7
D - 41468 Neuss
Tel. +49 2131 988 0
Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

DE**BEKO TECHNOLOGIES LTD.**

Unit 11-12 Moons Park
Burnt Meadow Road
North Moons Moat
Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

GB**BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.**

Zone Industrielle
1 Rue des Frères Rémy
F - 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

FR**BEKO TECHNOLOGIES B.V.**

Veenen 12
NL - 4703 RB Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
benelux@beko-technologies.com
service-bnl@beko-technologies.com

NL**BEKO TECHNOLOGIES
(Shanghai) Co. Ltd.**

Rm.715 Building C, VANTONE Center
No.333 Suhong Rd.Minhang District
201106 Shanghai
Tel. +86 (21) 50815885
info.cn@beko-technologies.cn
service1@beko.cn

CN**BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.**

Na Pankraci 58
CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +420 24 14 14 717 /
+420 24 14 09 333
info@beko-technologies.cz

CZ**BEKO Tecnológica España S.L.**

Torruella i Urpina 37-42, nave 6
E - 08758 Cervelló
Tel. +34 93 632 76 68
Mobil +34 610 780 639
info.es@beko-technologies.es

ES**BEKO TECHNOLOGIES LIMITED**

Room 2608B, Skyline Tower,
No. 39 Wang Kwong Road
Kwloon Bay Kwloon, Hong Kong
Tel. +852 2321 0192
Raymond.Low@beko-technologies.com

HK**BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.**

Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad
IN - 500 037
Tel. +91 40 23080275 /
+91 40 23081107
Madhusudan.Masur@bekoindia.com
service@bekoindia.com

IN**BEKO TECHNOLOGIES S.r.l**

Via Peano 86/88
I - 10040 Leini (TO)
Tel. +39 011 4500 576
Fax +39 0114 500 578
info.it@beko-technologies.com
service.it@beko-technologies.com

IT**BEKO TECHNOLOGIES K.K**

KEIHIN THINK Building 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP - 210-0855
Tel. +81 44 328 76 01
info@beko-technologies.jp

JP**BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.**

ul. Pańska 73
PL - 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 314 75 40
info.pl@beko-technologies.pl

PL**BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.**

BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10
Zona Industrial
Saltillo, Coahuila, 25107
Mexico
Tel. +52(844) 218-1979
informacion@beko-technologies.com

MX**BEKO TECHNOLOGIES CORP.**

900 Great Southwest Pkwy SW
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +1 404 924-6900
Fax +1 (404) 629-6666
beko@bekousa.com

US

www.beko-technologies.com



Translation of the original instructions/manual. Original instructions/manual are in German.
El manual de instrucciones original está redactado en alemán.
Traduction de la notice originale. La notice originale est en allemand.
Manual original em alemão. Tradução do manual original.
qp_200_350_ba_02-082_en-es-fr-pt-us_02_00
Edition/Estado/Edition/Data de referência: 2021-03